



Технический паспорт


Группа безопасности котла GAK

AN 77 932

GAK 3 бар с изоляцией. Предварительно смонтированная арматура с диафрагменным соединением для емкостей до 50 л, предназначена для закрытых отопительных систем, мощностью до 50kW (45 000 ккал/ч).

Состоит из:

- Арматурный держатель из массивного латунного сплава с соединением к котлу 3/4" внутр.
- Встроенный шаровой клапан для соединения с мембранным расширителем
- Клапан предохранительный 1/2" с эластичным тефлоновым уплотнителем (рабочее давление 3 бар, тепловая мощность 50 кВт)
- Отопительный манометр Ø 63-3/8" рад. (диапазон измерений 0-4 бар с красной маркировочной стрелкой), с монтажным клапаном – самогерметичен
- Воздухоотводчик 3/8", 12 бар, с вмонтированным клапаном – самогерметичен

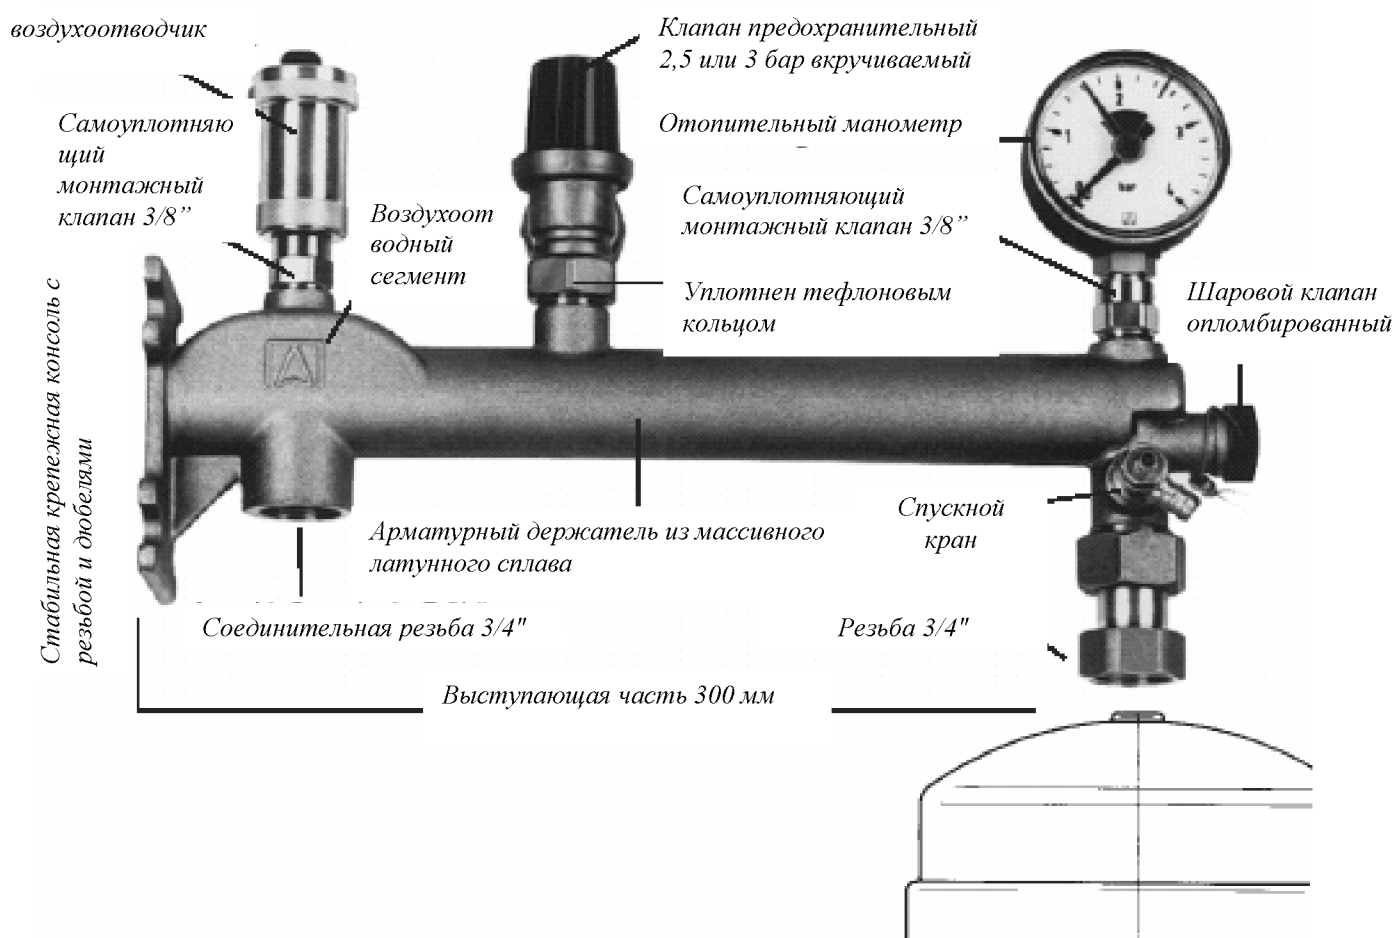

Изоляция одновременно служит надежной транспортировочной упаковкой.

GAK 2,5 бар при необходимости также может быть поставлен.

AN 77 933 GAK 3 бар без изоляции.